


## Neprohodan ravan krov, zaštita sa nasutim agregatom

Ravan krov RS 6.2.2 APP

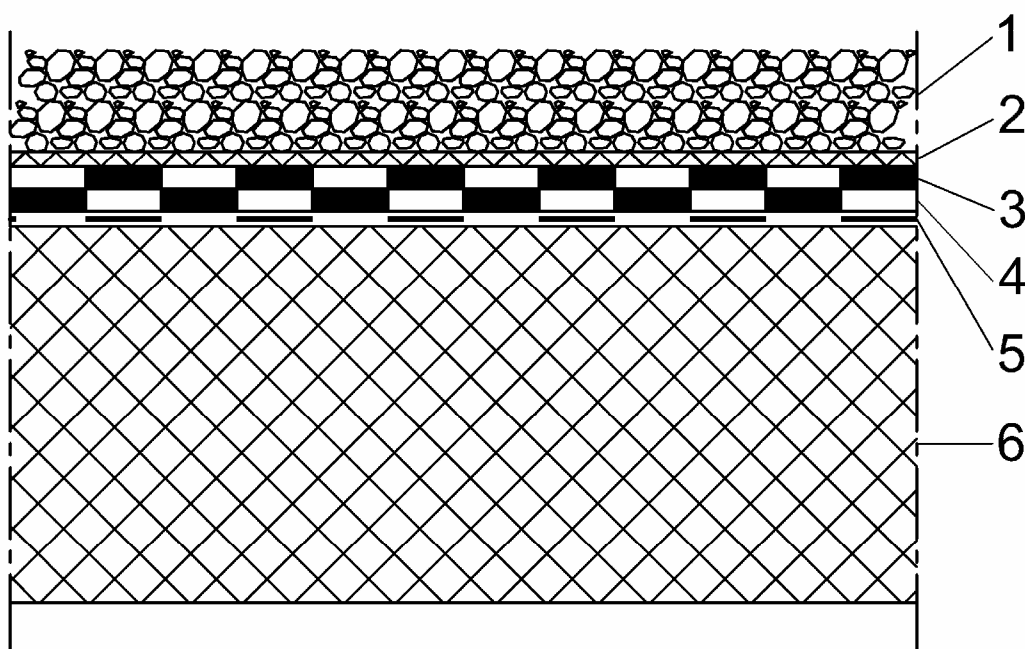

1. Agregat frakcije 16 do 32 mm , minimalne debljine 5 cm
2. Sloj za odvajanje ( PE folija ili poliesterski filc )
3. **IZOTEKT P-4 ili IZOTEKT P-5** plastomer bitumenske trake za varenje potpuno zavarene za prethodni sloj
4. **IZOTEKT T-4** plastomer bitumenska traka tačkasto zavarena za podlogu
5. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
6. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom ( min 2% )