


## Neprohodan ravan krov, zaštita sa nasutim agregatom

Ravan krov RS 6.2.2 SBS

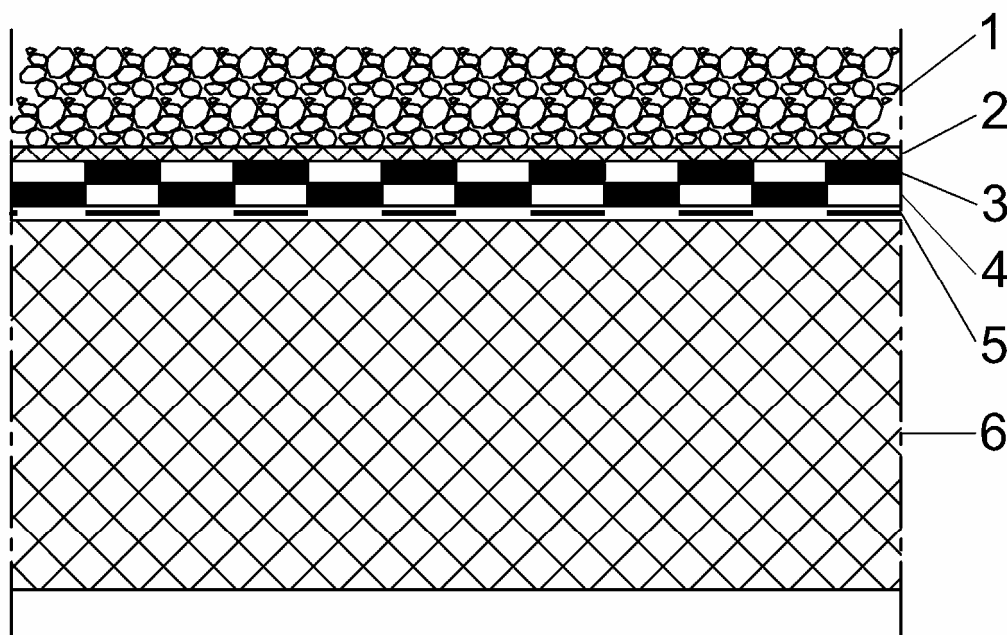

1. Agregat frakcije 16 do 32 mm ,minimalne debljine 5cm
2. Sloj za odvajanje ( PE folija ili poliesterski filc )
3. **IZOELAST P-4** ili **IZOELAST P-5** elastomer bitumenske trake za varenje potpuno zavarene za prethodni sloj
4. **IZOELAST T-4** elastomer bitumenska traka za varenje tačkasto zavarena za podlogu
5. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
6. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom ( min 2% )