


Neprohodan ravan krov, zaštita sa nasutim agregatom

Ravan krov RS 6.3.2 APP

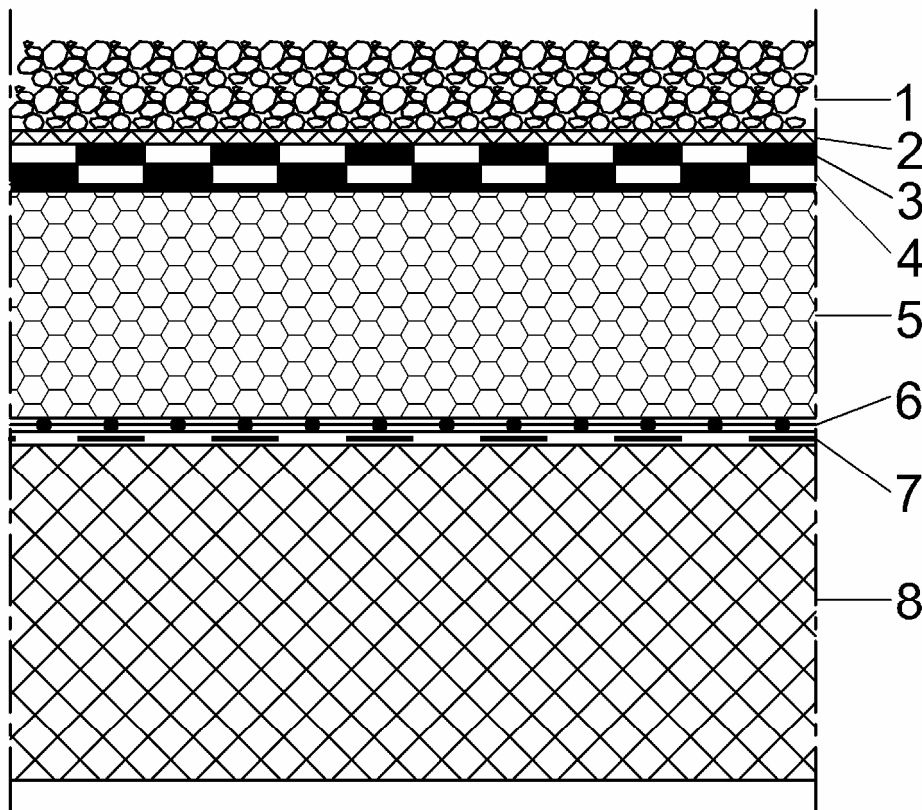

1. Agregat frakcije 16 do 32 mm , minimalne debljine 5 cm
2. Sloj za odvajanje (PE folija ili poliesterski filc)
3. **IZOTEKT P-4** ili **IZOTEKT P-5** plastomer bitumenske trake za varenje potpuno zavarene za prethodni sloj
4. **IZOTEKT T-4** plastomer bitumenska traka tačkasto zavarena za podogu
5. **STIROTEKT L1** (**FRAGMAT EPS 100** jednostrano kaširan sa TER papirom)
6. **KONDOR AL-4** Plastomer bitumenska traka za parnu branu ili **SAMOLEPLJIVI IZOELAST AL-3** samolepljiva elastomer bitumenska traka za parnu branu hladno zalepljena za podlogu
7. **BITULIT** bitumenski prethodni prajmer
8. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom (minimalno 2%)

Telefon

Fax

E-mail