


## Prohodan ravan krov, betonske ploče položene u pesak

Ravan krov RS 6.3.4 APP

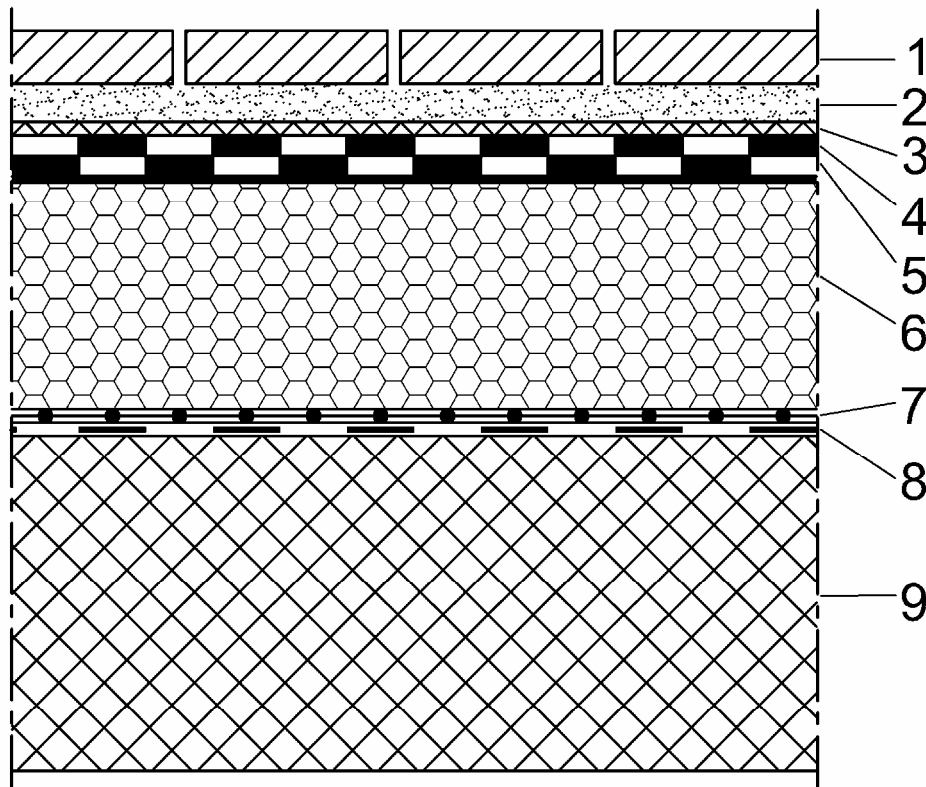

1. Betonske ploče
2. Agregat frakcije 4 do 8 mm , minimalne debljine 3 cm
3. Sloj za odvajanje ( PE folija ili pliesterski filc )
4. **IZOTEKT P-4** ili **IZOTEKT P-5** plastomer bitumenske trake za varenje potpuno zavarene za prethodni sloj
5. **IZOTEKT T-4** plastomer bitumenska traka za varenje tačkasto zavarena za podlogu
6. **STIROTEKT L1 ( FRAGMAT EPS 100** jednostrano kaširan sa TER papirom)
7. **KONDOR AL-4** plastomer bitumenska traka za parnu branu ili **SAMOLEPLJIVI IZOELAST AL-3** samolepljiva elastomer bitumenska traka za parnu branu hladno zalepljena za podlogu
8. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
9. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom ( min 2% )

Telefon

Fax

E-mail