


Obrnuti ravan krov, zaštita sa nasutim agregatom

Ravan krov RS 6.3.8 APP

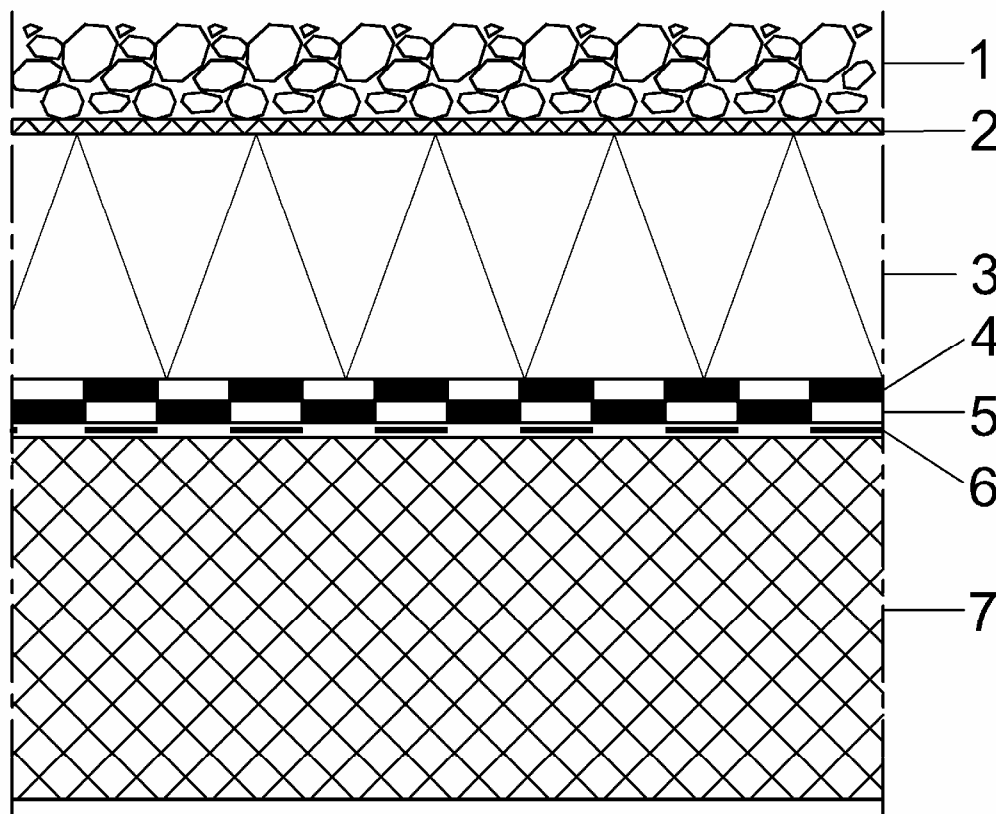

1. Agregat frakcije 16 do 32 mm minimalne debljine 5 cm
2. Drenažni , filterski i odvajajući sloj (poliesterski filc 500 g/m²)
3. **TERMODUR ROOF** ili ekstrudirani polistiren XPS
4. **IZOTEKT P-4** ili **IZOTEKT P-5** plastomer bitumenske trake za varenje potpuno zavarene za prethodni sloj
5. **IZOTEKT T-4** plastomer bitumenska traka za varenje tačkasto zavarena za podlogu
6. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
7. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom (min 2%)

Telefon

Fax

E-mail